

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат:

Накопичувачі - теплоаккумулятори буферні зварні сталеві, котли опалювальні твердопаливні водогрійні типів НЕУС, КВТ, КТ (згідно з додатками 4 позиції)

(виріб, тип, партія або серійний номер)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ПП «АЛЬТЕП-ЦЕНТР.», Україна, 14020, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Малиновського, буд. 34, код ЄДРПОУ 36823198

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:

ПП «АЛЬТЕП-ЦЕНТР.», Україна, 14020, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Малиновського, буд. 34, код ЄДРПОУ 36823198

4. Об'єкт декларації:

Накопичувачі - теплоаккумулятори буферні зварні сталеві, котли опалювальні твердопаливні водогрійні типів НЕУС, КВТ, КТ (згідно з додатками 4 позиції)

(ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам Технічного регламенту:

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском
(Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27)

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність

ТУ У 25.2-37330827-002-2015; ТУ У 25.2-36823198-002-2013; ТУ У 25.2-36823198-003-2017

7. Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)

Сертифікати експертизи типу:

№ UA.TR.B.131.B.0168-21 діючий з 24.05.2021 до 23.05.2031;

№ UA.TR.B.131.B.0169-21 діючий з 24.05.2021 до 23.05.2031;

№ UA.TR.B.131.B.0170-21 діючий з 24.05.2021 до 23.05.2031;

видані ОС та ОВ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131

Сертифікат відповідності:

№ UA.TR.131.0201-21 діючий з 02.06.2021 до 01.06.2024

виданий ОС та ОВ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131

Керівник підприємства

(найменування посади)

(підпис)

М.М. Кунденко

(ініціали та прізвище)

ПП «АЛЬТЕП-ЦЕНТР.», Україна, 14020, Чернігівська обл., місто Чернігів,

вул. Малиновського, буд. 34,

код ЄДРПОУ 36823198

02.06.2021

(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.00368-21 від 02.06.2021 р.

Термін дії декларації до 01.06.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,

буд. 99-А., оф. 501, e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК 1

до декларації про відповідність

Назва/ Name	Моделі Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Накопичувачі - теплоаккумулятори буферні зварні сталеві	ТА0-*** ТА1Н-*** ТА1В-*** ТА2-*** ТАН0-*** ТАН1Н-*** ТАН1В-*** ТАН2-*** ТАЕ1-*** ТАЕ2-*** ТАБ0-*** ТАБ1Н-*** ТАБ1В-*** ТАБ2-*** ТАП-***	вода	від 200 до 9850	3,0	від 40 до 65	25.29.11-30.00

де, *** - це об'єм накопичувача в літрах.

Загальна кількість – 1 позиція.

Керівник підприємства
(найменування посади)

М.М. Кунденко
(ініціали та прізвище)

ПП «АЛЬТЕП-ЦЕНТР», Україна, 14020, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул. Малиновського, буд. 34,
код ЄДРПОУ 36823198
02.06.2021
(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.00368-21 від 02.06.2021 р.
Термін дії декларації до 01.06.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності **Р.В. Горлов**

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,

буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК 2


до декларації про відповідність

Назва/ Name	Моделі/ Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Котли опалювальні твердопаливні водогрійні типу НЕУС	НЕУС-В-*** НЕУС-ВІЧЛАЗ-*** НЕУС-ДЖОКЕР-*** НЕУС-ЕКОНОМ-*** НЕУС-КТА-*** НЕУС-КТМ-*** НЕУС-МАЙН-*** НЕУС-ПРАКТИК-*** НЕУС-Т-*** НЕУС-ТУРБО-*** НЕУС-ПАЛЛЕТ-***	вода	від 31 до 2400	від 1,5 до 3,0	від 40 до 100	25.21.12

де, *** - це номінальна теплопродуктивність котла в кВт.

Загальна кількість – 1 позиція.

Керівник підприємства
(найменування посади)

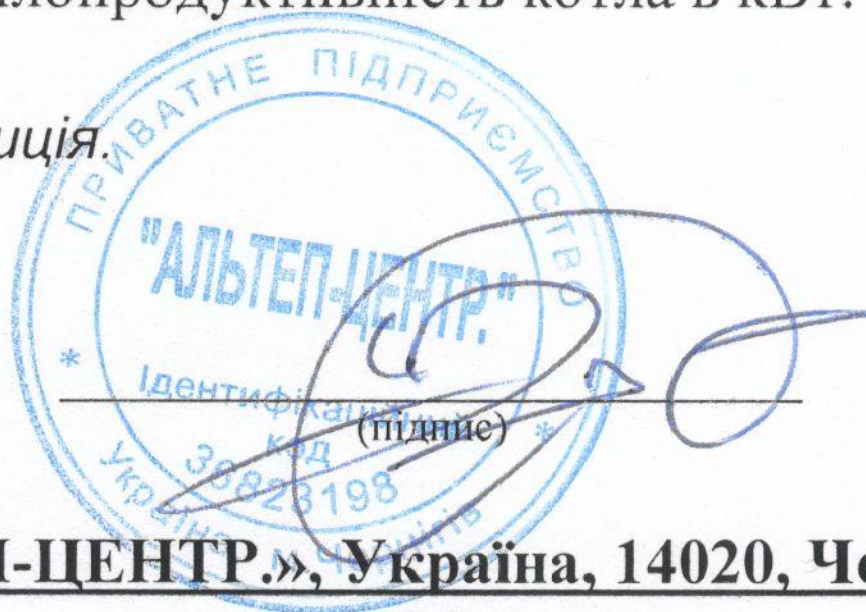

М.М. Кунденко
(ініціали та прізвище)

**ПП «АЛЬТЕП-ЦЕНТР»», Україна, 14020, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул. Малиновського, буд. 34,
код ЄДРПОУ 36823198**

02.06.2021

(місце і дата видачі)


М.П.

**Обліковий номер декларації UA.131.D.00368-21 від 02.06.2021 р.
Термін дії декларації до 01.06.2024 р.**

Керівник органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

М.П.

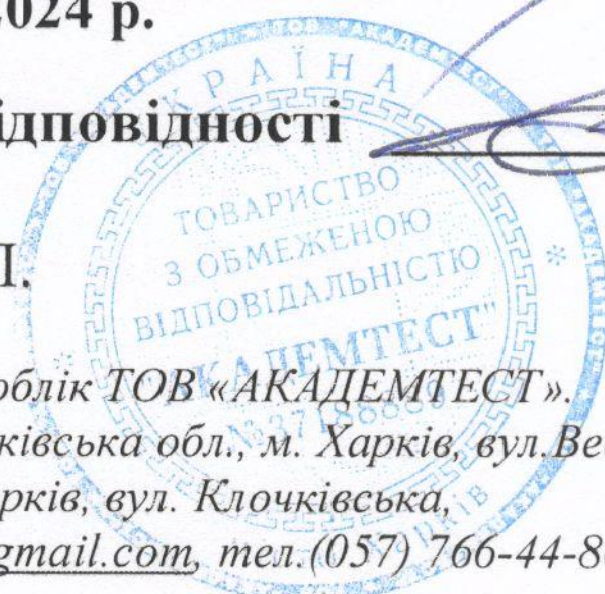

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК 3

до декларації про відповідність

Назва/ Name	Моделі Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Котли опалювальні твердопаливні водогрійні типів KBT	KBT-*** KBT-F-*** KBT-SHF-***	вода	від 460 до 5000	3,0	від 65 до 150	25.21.12
Котли опалювальні твердопаливні водогрійні типів KT	KT-1E-*** KT-1E-M-*** KT-1E-N-*** KT-1E-NM-*** KT-2E-*** KT-2E-M-*** KT-2E-N-*** KT-2E-NM-*** KT-2E-SH-*** KT-2E-SHN-*** KT-2E-PG-*** KT-3E-*** KT-3E-M-*** KT-3E-N-*** KT-3E-NM-*** KT-3E-SH-*** KT-3E-SHN-*** KT-3E-PG-***	вода	від 44 до 4500	від 1,5 до 2,0	від 40 до 150	25.21.12

де, *** - це номінальна теплопродуктивність котла в кВт.

Загальна кількість – 2 позиції.

Керівник підприємства
(найменування посади)

М.М. Кунденко
(ініціали та прізвище)

**ПП «АЛЬТЕП-ЦЕНТР», Україна, 14020, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул. Малиновського, буд. 34,
код ЄДРПОУ 36823198**

02.06.2021

(місце і дата видачі)

М.П.

**Обліковий номер декларації UA.131.D.00368-21 від 02.06.2021 р.
Термін дії декларації до 01.06.2024 р.**

Керівник органу з оцінки відповідності Р.В. Горлов

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».
Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889
Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,
буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, тел.(057) 766-44-86